

南京农业大学实验室与基地处 实验室安全检查通报

2021 年第 4 期 （总第 30 期）

2021 年 9 月 1 日

为保证假期学校实验室安全运行，2021 年 7-8 月，实验室安全检查督导组继续对全校实验室进行常规安全检查。在常规检查的基础上，实验室与基地处由领导带队，对卫岗校区实验场所进行抽查。现将检查情况通报如下。

一、总体情况

暑假期间，天气炎热，受台风和新一轮本土疫情影响，学校实验室安全工作面临较大考验，在实验室安全督导检查、实验室与地基处抽查过程中，发现各学院都安排了假期实验室安全工作联系人，植保、动科等学院实验室非常注重疫情防控工作，在卫生防疫物资的贮备、消毒、人员健康管理等方面管理比较到位，但大部分学院实验室疫情防控工作不到位；部分学院存在管制类危化品的管理不规范、农药存放公共区域无人监管、实验室高温仪器设备的安全警示标识缺失、灭火器无点检记录等问题；检查人员现场指出了问题并进行整改指导。各学院隐患情况详见下表：

各学院安全隐患情况统计表


学院	实验场所安全		基础安全		化学安全		废弃物收集	特种设备与常规冷热设备		总计
	实验室 饮食、卫生 等	设施、通 道等	接线板、使用 明火等用 电不规范	做实验不穿 实验服	危化品柜使 用不规范	化学试剂储存和 使用不规范（含 未贴标签）	废弃物收 集不规范	压力容器使用 不规范	烘箱、灭 菌锅等管 理不规范	
农学院	1	9	0	4	1	3	5	2	0	25
植保院	0	3	1	0	0	5	13	2	0	24
园艺院	0	2	1	0	0	1	3	4	0	11
动医院	0	1	4	0	0	2	2	4	1	14
动科院	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4
草业院	0	1	0	0	0	2	1	2	0	6
资环院	1	2	1	0	1	1	7	0	0	13
生科院	1	2	3	1	1	1	3	0	2	14
理学院	0	3	1	0	0	3	1	1	5	14
食品院	1	3	2	0	0	0	0	1	4	11
前沿交叉研究 中心	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
总计	4	28	15	5	4	18	35	16	12	137

一、 督导检查现场问题照片

1. 农学院



理科楼 A711-713—实验用水未张贴标签，
负责人董世楠

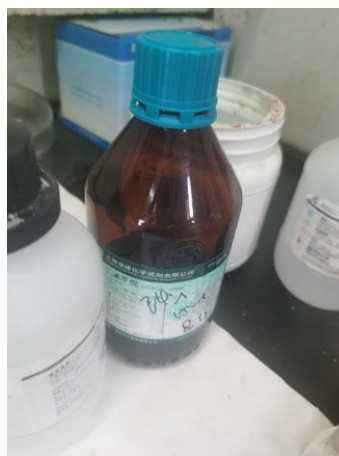

理科楼 A703—管制类试剂（三氯甲烷）
随意放置在通风橱内 负责人马正强




理科楼 C702—实验室废弃物堆积在楼道
负责人张文利 高夕全



理科楼 A621-627—灭火器未配备架子，无点检记录卡
负责人毛俊融



理科楼 A621-627—学生做实验不穿实验服；灭菌锅使用登记不及时
负责人毛俊融

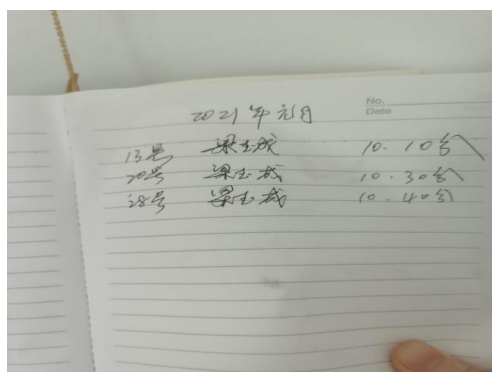



理科楼 A513—学生做实验不穿实验服
负责人刘玲珑



理科楼 A521-523—学生做实验不穿实验服
负责人王益华



理科楼 A509-511—实验室废弃物与生活垃圾未分类
负责人赵志刚



理科楼 A501-503—实验室废弃物与生活垃圾未分类
负责人张文伟



理科楼 C501-503—学生做实验室不穿实验服
负责人王春明



理科楼 A401-403—灭菌锅无登记证
负责人周宝良



理科楼 A409-411—灭火器未配备架子，无点检记录卡
负责人蔡彩平



理科楼 A423—灭火器未配备架子
负责人张大勇



理科楼 A321-323—培养基未按半固体废弃物处理
负责人曹爱忠



理科楼 A313-315—消防通道被堵住
负责人刑莉萍




理科楼 A309-311—消防通道被堵
负责人庄丽芳




理科楼 A305-307—消防通道被堵 负责人王海燕

2. 植保院

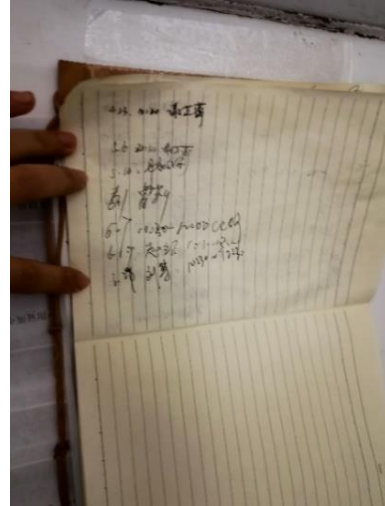

理科南楼 F218—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；灭菌锅使用未及时登记（检查时灭菌锅是打开状态，是在用的） 负责人王源超

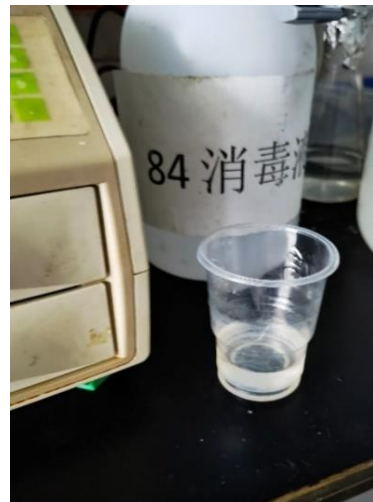

理科南楼 F218—实验室废弃物堆放在走廊（已口头提醒多次，但是一直没有整改）；用一次性水杯装不明液体，无任何标签 负责人王源超




理科南楼 F226—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；废液桶下方未配备防漏托盘
负责人王源超



理科南楼 F230—实验废弃物直接堆放在公共走廊（已口头提醒多次，但是一直没有整改）
负责人王一鸣



理科南楼 F234—灭菌锅使用未及时登记；门口未经允许摆放一台仪器 负责人王一鸣

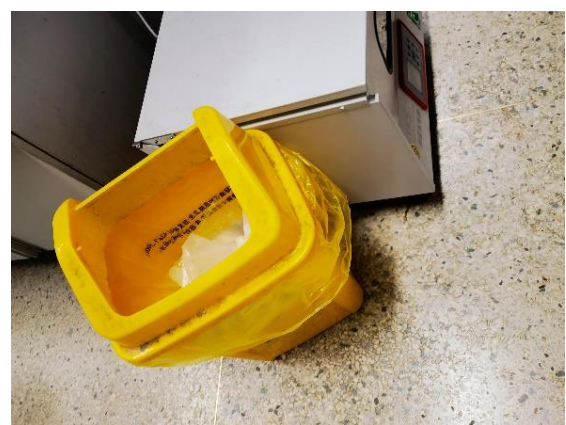

理科楼 B217—实验废弃物收集区未张贴警示标识和警示带 负责人陶小荣



理科楼 B211-213—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带 负责人宋从凤



理科楼 B201-203—走廊上未经允许摆放 3 台仪器 负责人刘泽文



理科楼 B303—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带 负责人王备新




理科楼 B303—废液桶下方未配备防漏托盘；
食用类的蜂蜜直接摆放在实验室试剂架上，无任何标签（经了解是养虫子用的） 负责人王备新



理科楼 B307—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；废液桶下方未配备防漏托盘 负责人李保平




理科楼 B315—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；废液桶下方未配备防漏托盘 负责人韩召军

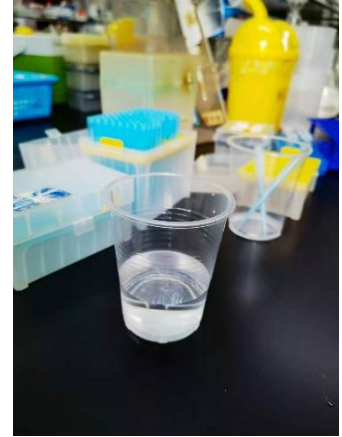


理科楼 B401—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；用一次性水杯装不明液体，无任何标签，负责人吴益东



理科楼 B405—用一次性水杯装不明液体，无任何标签，负责人吴益东

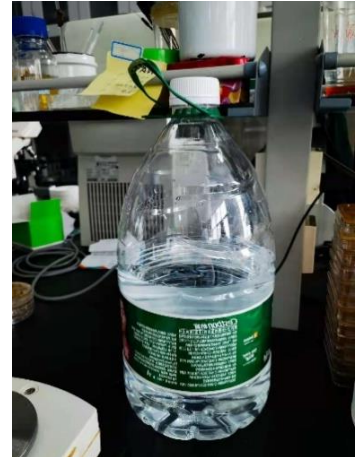

理科楼 B613—废液桶下方未配备防漏托盘；用一次性水杯装不明液体，无任何标签；
桌面上放有用矿泉水瓶未贴任何标签 负责人胡白石

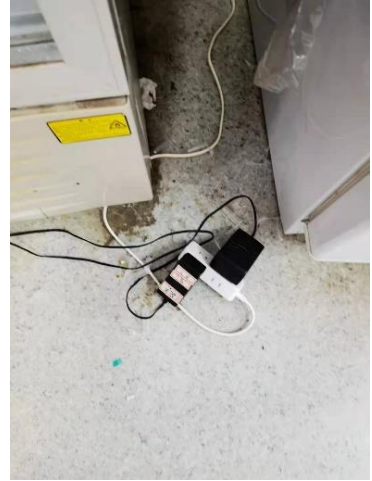

理科楼 B605—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；废液桶下方未配备防漏托盘；接线板直接置于地面使用；负责人窦道龙

3.园艺院




理科楼 A602—实验室废弃物收集区未张贴警示标识和警示带，负责人李义



生科楼 B2020—废液桶未张贴标签，未配备防漏托盘 负责人房经贵




生科楼 B7003—废液桶无标签 负责人陶建敏

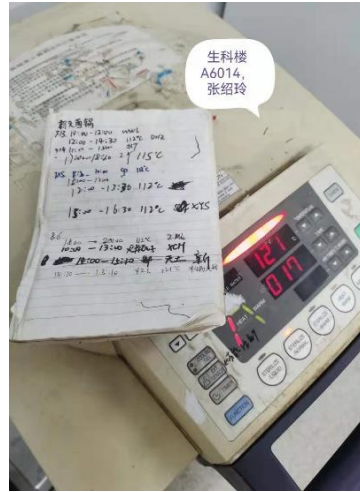


生科楼 A6014—气瓶无状态标签；灭菌锅使用未及时记录 负责人张绍玲

4.动医院

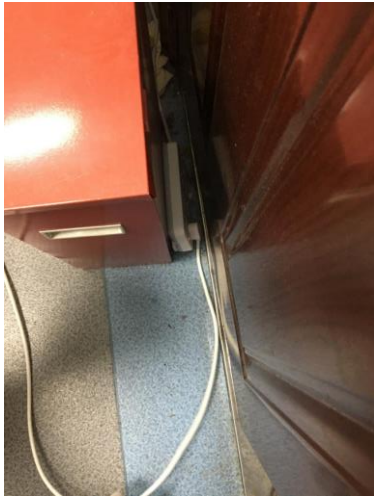

逸夫楼 5002—接线板放置于地面使用
负责人薛峰

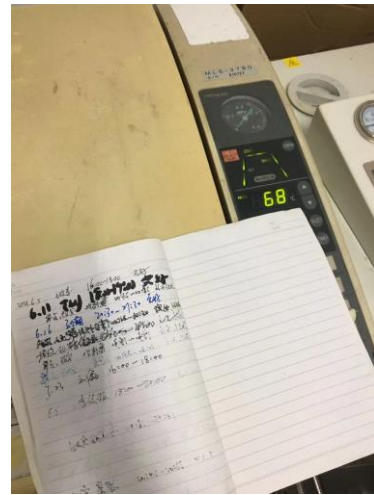

逸夫楼 4024—灭菌锅使用未及时登记
负责人陈闻



逸夫楼 4061—仪器设备外接电源放置于冰箱使用
负责人范红结



逸夫楼 4056—配电箱附近堆放大量易燃物品
负责人马喆




教学楼 B425—仪器设备外接电源放置于冰箱使用 负责人姚火春

5.动科院



逸夫楼 4079—仪器设备外接电源放置于冰箱使用
负责人李娟

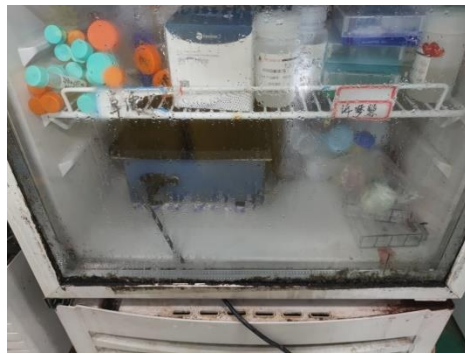

逸夫楼 3056—仪器设备外接电源放置于冰箱使用
负责人钟翔



逸夫楼 4078 和 4079 门口楼道两侧摆放仪器杂物。 逸夫楼 3083 和 3082 门口过道两侧摆放仪器杂物。



6. 资环院



资环楼 A113—实验室废弃物收集不规范，负责人宣伟



资环楼 A303—废弃物收集区未张贴警示标识和警示带
负责人龚鑫



资环楼 B305—废液桶未张贴标签 负责人程鹏飞



资环楼 A409—废弃物收集区无警示标识与警示带 负责人熊正琴



资环楼 B401—危化品柜未及时上锁 负责人张旭辉



资环楼 A604—试剂放在走道；废弃物收集区无警示带和警示标识 负责人凌宁



资环楼 A608—废弃物收集区无警示带和警示标识 负责人刘东阳



资环楼 A610—废胶桶未张贴标签 负责人徐志辉

7. 生科院



生科楼 B2015—接线板放置地面使用，且地面有水；危化品柜未锁 负责人鲍依群



生科楼 C 座七楼西楼梯上——一直堆放实验废弃物



生科楼 C7016—实验室内有饮食迹象 负责人盛下放 生科楼 C7021—实验室内有食物 负责人曹慧

8. 食品院



教十楼 5 楼西南侧楼道—多个插座串联使用 负责人董明盛



教十楼 526—烘箱上堆放物品 负责人董明盛



教十楼 3 楼楼道（335 门口）—楼道放置 3 个气瓶且未固定 负责人章建浩


10. 前沿交叉研究院



逸夫楼 5033—危化品柜未双人双锁，上面叠放酒精 负责人李盛本、熊国胜

二、 实基处抽查问题照片

1. 农学院

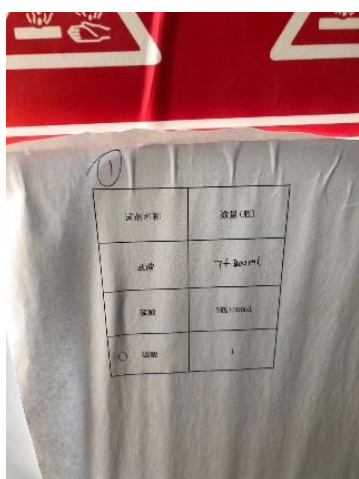

理科楼 A327—管制类化学品存放不合理，废液桶叠放。负责人张芳



理科楼 A206—设备堵塞消防通道。负责人张芳



理科楼 A115—缺少洗眼器，超净台杂物太多。负责人麻浩



理科楼 A115—易制毒易制爆试剂混放，
负责人麻浩



生科楼 B206—设备堵塞消防通道
负责人周治国

2.植保院




理科楼 B601—灭火器无架子和点检记录卡，液氮罐未配备防冻手套；负责人高学文

3.园艺院



生科楼 B4019—液氮罐未配备防冻手套；灭火器无架子和点检记录卡。负责人徐迎春

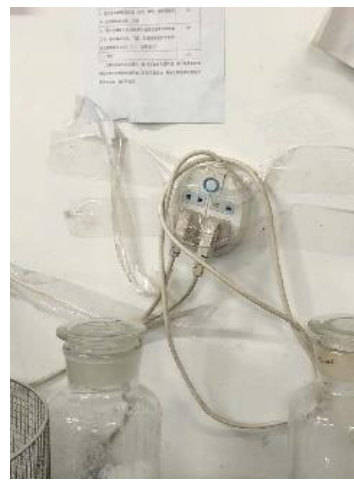


生科楼 B2020—实验室废胶桶太多且无危废标签；接线板用胶带粘在墙上，使用不规范；液氮罐罐未配备防冻手套。负责人房经贵



生科楼 B 座西侧楼道— 一楼到二楼拐弯处木柜子里有大量农药，且柜子未上锁。
负责人向增旭

4. 动医院

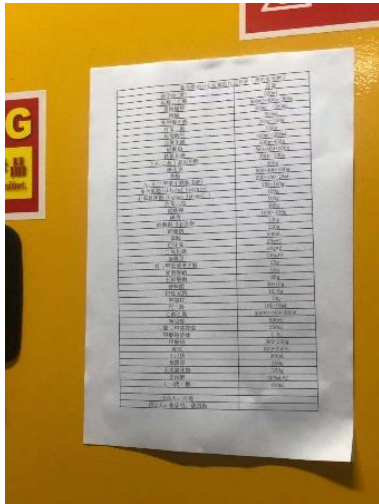

逸夫楼 4004—实验室危化品目录上有剧毒试剂（金属汞）、易制爆试剂（苦味酸），账物不符；
废弃物收集区未张贴警示带，气瓶无状态标识。 负责人沈向真



逸夫楼 2020—废弃物收集区未张贴警示标识和警示带；洗眼器不出水，下水不通；气瓶没有状态标识。
负责人余祖功



逸夫楼 2018—烘箱没有警示标识，没有使用登记；灭菌锅没有使用登记证，危化品存放不合理。
负责人余祖功

5.草业院





理科南楼 F330—易制爆危化品（过氧化氢）没有双人双锁，随意摆放在试剂架上；液氮罐未配备防冻手套；废液桶叠放；实验室废弃物专用垃圾袋存放杂物。负责人郭振飞



理科南楼 F325—灭火器没有点检记录卡；实验室同学不会用洗眼器，安全教育不到位。 负责人郭振飞

6.资环院



资环楼 A503--灭火器没有点检记录卡，负责人余玲



资环楼 B501—配电箱被挡。负责人郑冠宇



资环楼 A223—灭火器缺点检记录卡；实验室杂乱；通风橱里杂物堆放。

负责人胡水金

7.生科院



生科楼六楼 C 座通 B 座连廊—放在公共区域的摇床接线板使用不规范，直接放置于地面使用，且靠近窗户，有淋雨的隐患。负责人钟镇涛



生科楼 C7016—未配备洗眼器。负责人盛下放



生科楼 C4013—配电箱被档；烘箱缺操作规程，周围有易燃杂物。负责人腊红桂

8.食品院



食品楼 A415—灭火器没有架子和点检记录卡；烘箱没有使用登记表
负责人曾晓雄




食品楼 314—配电箱被挡；灭火器未配备架子且无点检记录卡；烘箱使用时无人值守；
负责人陈志刚



食品楼 316-318--烘箱无警示标识，未进行使用记录；实验室地面有积水。
负责人屠康

9.理学院

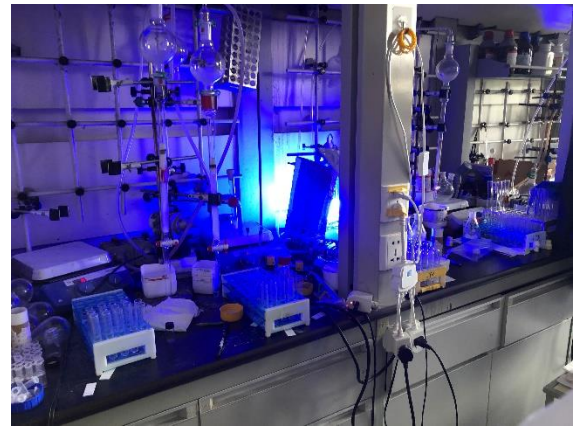

化学楼 422-通风橱堆放杂物，负责人朱映光



化学楼 422-配电箱被遮挡, 灭火器无点检记录卡, 负责人朱映光



化学楼 422-实验室废液桶叠放, 易制毒危化品存储不规范, 安全柜选择不当, 负责人朱映光



化学楼 422-实验室有大量的石油醚、二氯甲烷等危化品随意摆放, 负责人朱映光



化学楼 415-灭火器无点检记录卡，气瓶使用状态错误，实际不在用，状态标签是“使用中”，负责人朱映光



化学楼 415-通风橱放杂物，负责人朱映光



化学楼 416-风扇开关破损，管制类危化品未分类存放，负责人李翔



化学楼 416-烘箱周围放易燃物品，灭火器无架子和点检记录卡，负责人李翔



化学楼 416-烘箱使用未连续记录，负责人李翔

化学楼 116-门口放液氮罐，负责人卢爱民

安全无小事，防患于未然，希望广大师生提高安全意识，针对检查中发现的各类安全隐患，请相关单位、实验室认真对照各项要求进行整改，迎接新学期的到来。

特此通报。

实验室与基地处

2021年9月1日